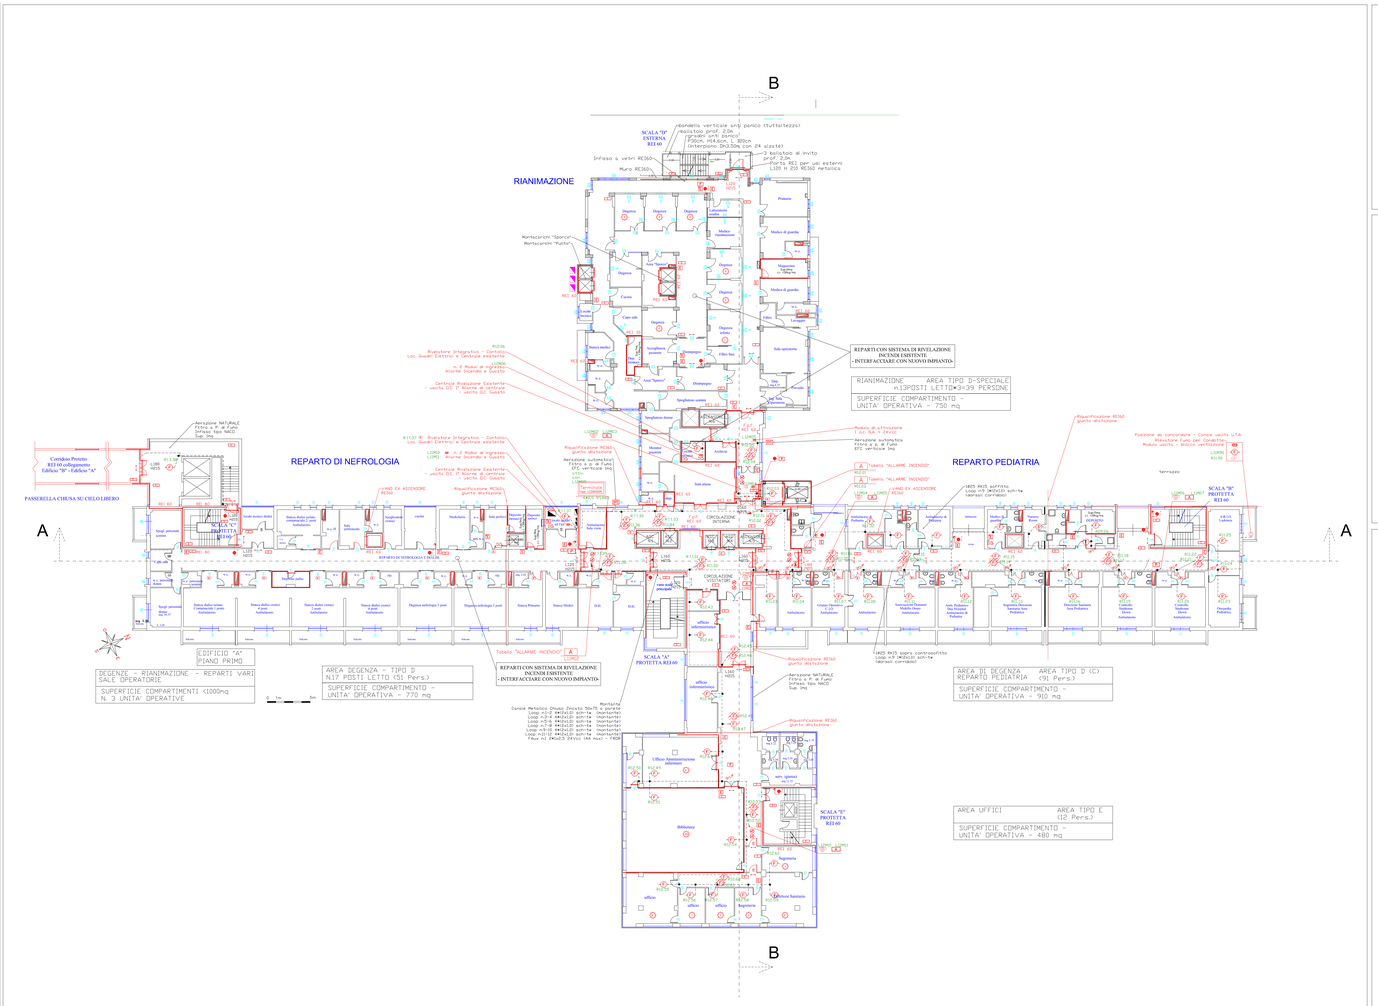

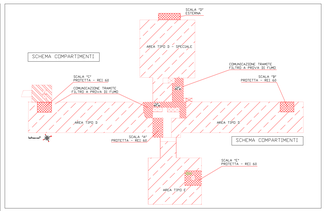

LEGGENDA

- Estintore a polvere da 6 kg
- Estintore a CO2 da 5 kg
- Idrante UNI 45 (manichetta 25m)
- Attacco UNI 70 per autopompa W.F.
- Montante idrico - derivazione
- Valvola di intercettazione gas automatica + manuale
- Quadro Elettrico
- Centrale di rivelazione Incendio
- Terminale remoto per il controllo Allarmi
- Rivelatore GAS METANO
- Rivelatore Puntiforme Ottico di FUMO dist. da soffit/tricol>0,5m
- Rivelatore Puntiforme Termico
- Rivelatore Puntiforme Ottico di FUMO sopra controsoffitto + ripetitore a led indirizzato con lampada s.o.
- Rivelatore Lineare Ottico di FUMO - Port.70m - Indirizzato con Ripetitore - Lampada con Sirena s.o.
- Ripetitore ottico rilevatore in allarme
- Allarme manuale incendio indirizzato
- Allarme incendio, sirena + lampeggiatore Esterno - Indirizzato con Sirena s.o.
- Allarme incendio sirena + lampeggiatore Per Esterno
- Allarme incendio Tabella con dicitura buzer e flash - Per interni
- ALLARME INCENDIO Campana bodenig 6"
- Pulsante di sblocco Porte REI A FUNGO
- Magneti di tenuta porte REI a segnaletica Ripetitore Comando per Sblocco - Posizione
- Diffusione Allarmi con Altoparlanti (CEI EN 60849)
- Illuminazione di emergenza
- Cartello Vietato usare ACQUA
- Cartello Vietato Fumare
- Cartello Vietato Usare Fiamme Libere
- Cartello Uscita di Emergenza
- Cartello Gestione Emergenza (Linea "Segnali" - Local "Allarmi" Reserved - Ecc.
- Cartello Direzione di Esodo
- Cartello Planimetria di Orientamento
- Direzione di esodo orizzontale
- Direzione di esodo verso il basso
- Direzione di esodo verso l'alto
- Porta REI - dim. util 90x215 cm Cieca (F = Finestrata , L = Legno)
- Apertura a spinta nel verso dell'esodo Deviatore antipanico
- Scrocco elettrico Porta REI (elettromag. rilevato) - a Porta Sovrapposta - Puleotte a fungo
- Porta REI 120
- Affollamento presente (n. persone) (o posti letto)
- Distanza per raggiungere un' Uscita di Sicurezza
- Ingresso ai Locali
- Imp. Fisso Estinzione - Automatico
- Estinguente Di = Gas Inerte
- Estinguente Sem Sprinkler ad acqua Singe interna

Comune di Palermo

Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Villa Sofia - V. Cervello"
Sede Legale Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo

Unità Ospedaliera Presidio - V. Cervello"
Via Trabucco n.180 - 90146 Palermo
Comando Prov. VV.F. di Palermo - Prat. n.24634

Adeguamento alle Norme di Prevenzione Incendi
PROGETTO ESECUTIVO
Sistemi di Rivelazione Incendi
Padiglioni "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "8"; "F"
e
Sistema di Diffusione Sonora per Evacuazione
Padiglioni "A" e "B"
Presidio Ospedaliero "V. Cervello"
Sede Operativa, Via Trabucco, n. 180 - 90146 Palermo

RIVELAZIONE INCENDI

Edificio – "A"
Piano PRIMO
Impianto Rivelazione Incendi
Destinazioni D'Uso
..

Tav.
R-A-3

Revisione
04

Progettista: Ing. Nicola Cipolla	Dwg.	Scala: VARIE	
Committente	Controllo emissione	Data: —	
File name			
Note			

CIPOLLA E ASSOCIATI
Ingegneri antincendio elettrici e di protezione
Viale Lazio, 64 - 90144 Palermo
Tel/ Fax 091 226056 - cell. 347 7227147